


# 緊急時受付票

※ 受付内容  は緊急時

社長		業務主任	担当	受付者

伝票番号	211	設置番号	0011
		顧客番号	0011-00

発生場所	秋田県潟上市天王字コアツコ50-1				通報者	消防・警察・消費者・付近住民・通行人 他工事事業者( )その他( )		
アパート名等						佐藤重弘 本人		
当事者 氏名	サトウジュウコウ 佐藤重弘		TEL/携帯 0188-77-0002 070-9999-0002	連絡方法	電話	TEL/携帯 0188-77-0002		
受付 内容	設備区分	1・供給設備 2・消費設備 3・特定供給 4・工業用	受付日	2017年11月1日		受付者 1 高橋康弘		
	1 ガス漏れ 2 爆発 3 ガス臭 4 火災 5 圧力異常 6 出不良 7 その他( )	受付時刻	PM 17:23					

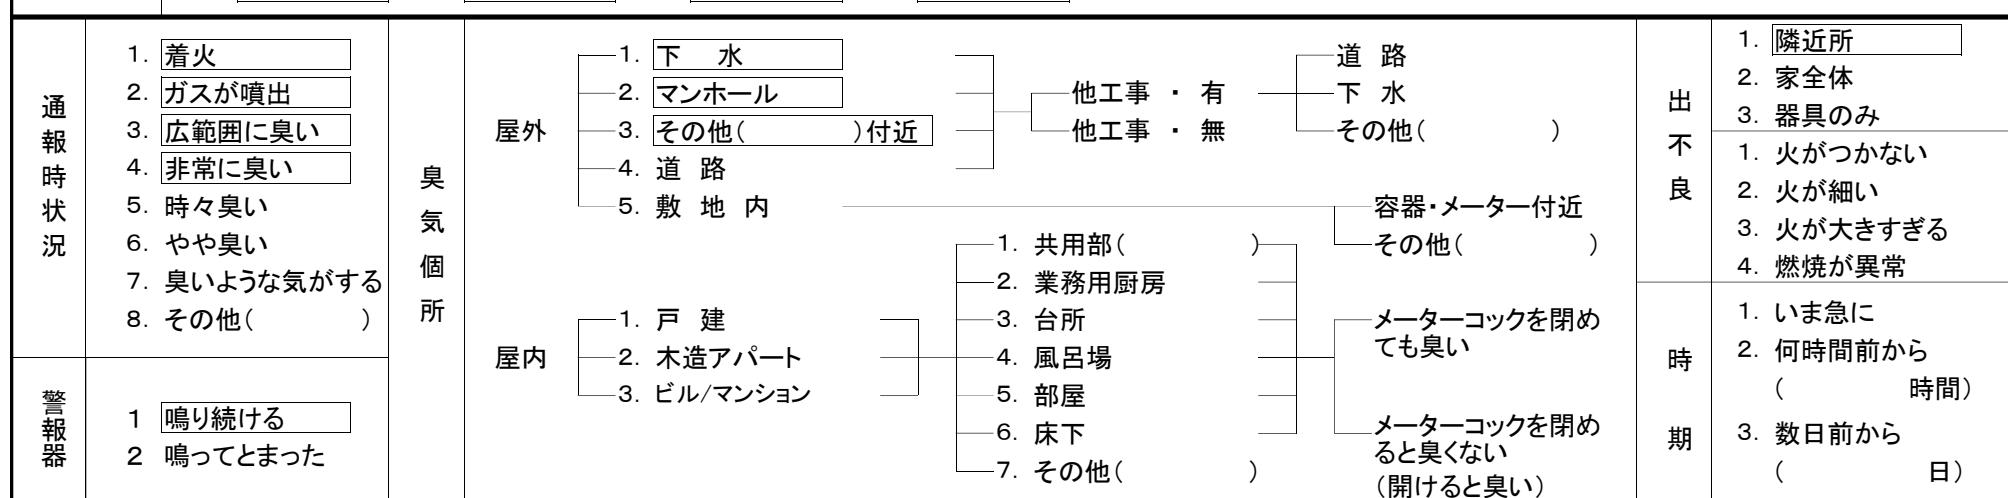

指導事項	内 容	チェック	処理結果	燃焼試験	良・否・未調査	出勤後の措置/特記事項		
	1. 火気厳禁 2. 電気スイッチの点滅禁止 3. 窓の解放(換気) 4. メーターコック閉 5. 器具ガス栓閉 6. 避難誘導 7. その他( )			消費設備漏洩検査	良・否・未調査			
				供給設備漏洩検査	良・否・未調査			
				その他( )	良・否・未調査			
			処理日 年 月 日(曜日)			出動者 人 氏名		
			処理時間 時 分 ~ 時 分					